


FINE spol. s r.o. Závěrka 12, Praha 6, 169 00		Statischer Eindringsversuch (CPT)		CPT1
Projekt: Wohnungshaus "Mondschein" - IG Untersuchung				
Auftragsnummer: AA_0014 - 2019		Anhang Nr.: 17.C		Art des Tests: TE2
Ort / Bezirk: Hochstrasse 15, Düsseldorf		Art des Kegels: $Ac=1000 \text{ mm}^2$		
Gemessen: Karl Richter		Anwendungsklasse: 2		
Ausgewertet von: Georg Schubert		Nach dem Standard: EN ISO 22476-1		
Testdatum: 10.08.2016		Tiefe vom 1. Punkt: 0,00 m		
Maßstab: eine Seite		Gesamttiefe: 10,00 m		
Ausrüstung: PenSta A22		GWS: 5,00 m		
Filterplatzierung: u_2				

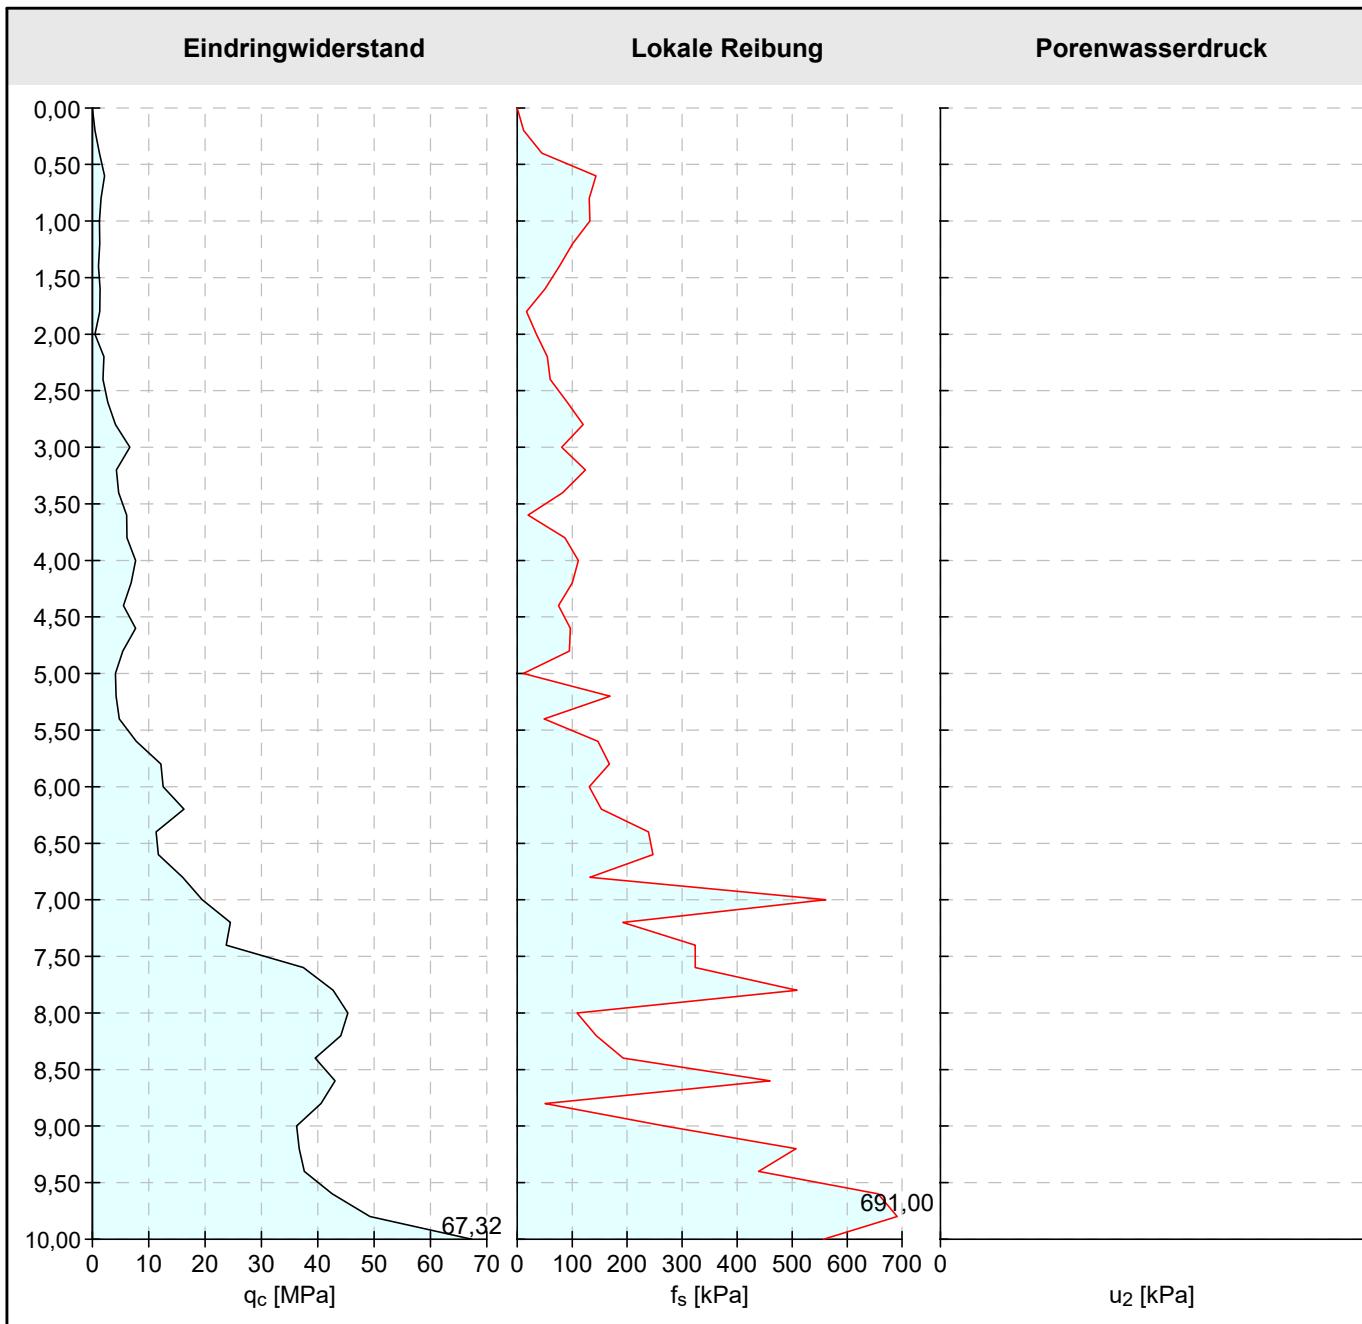

Hinweis:

- Sonnig / ruhig
- Messdaten ohne Abänderung